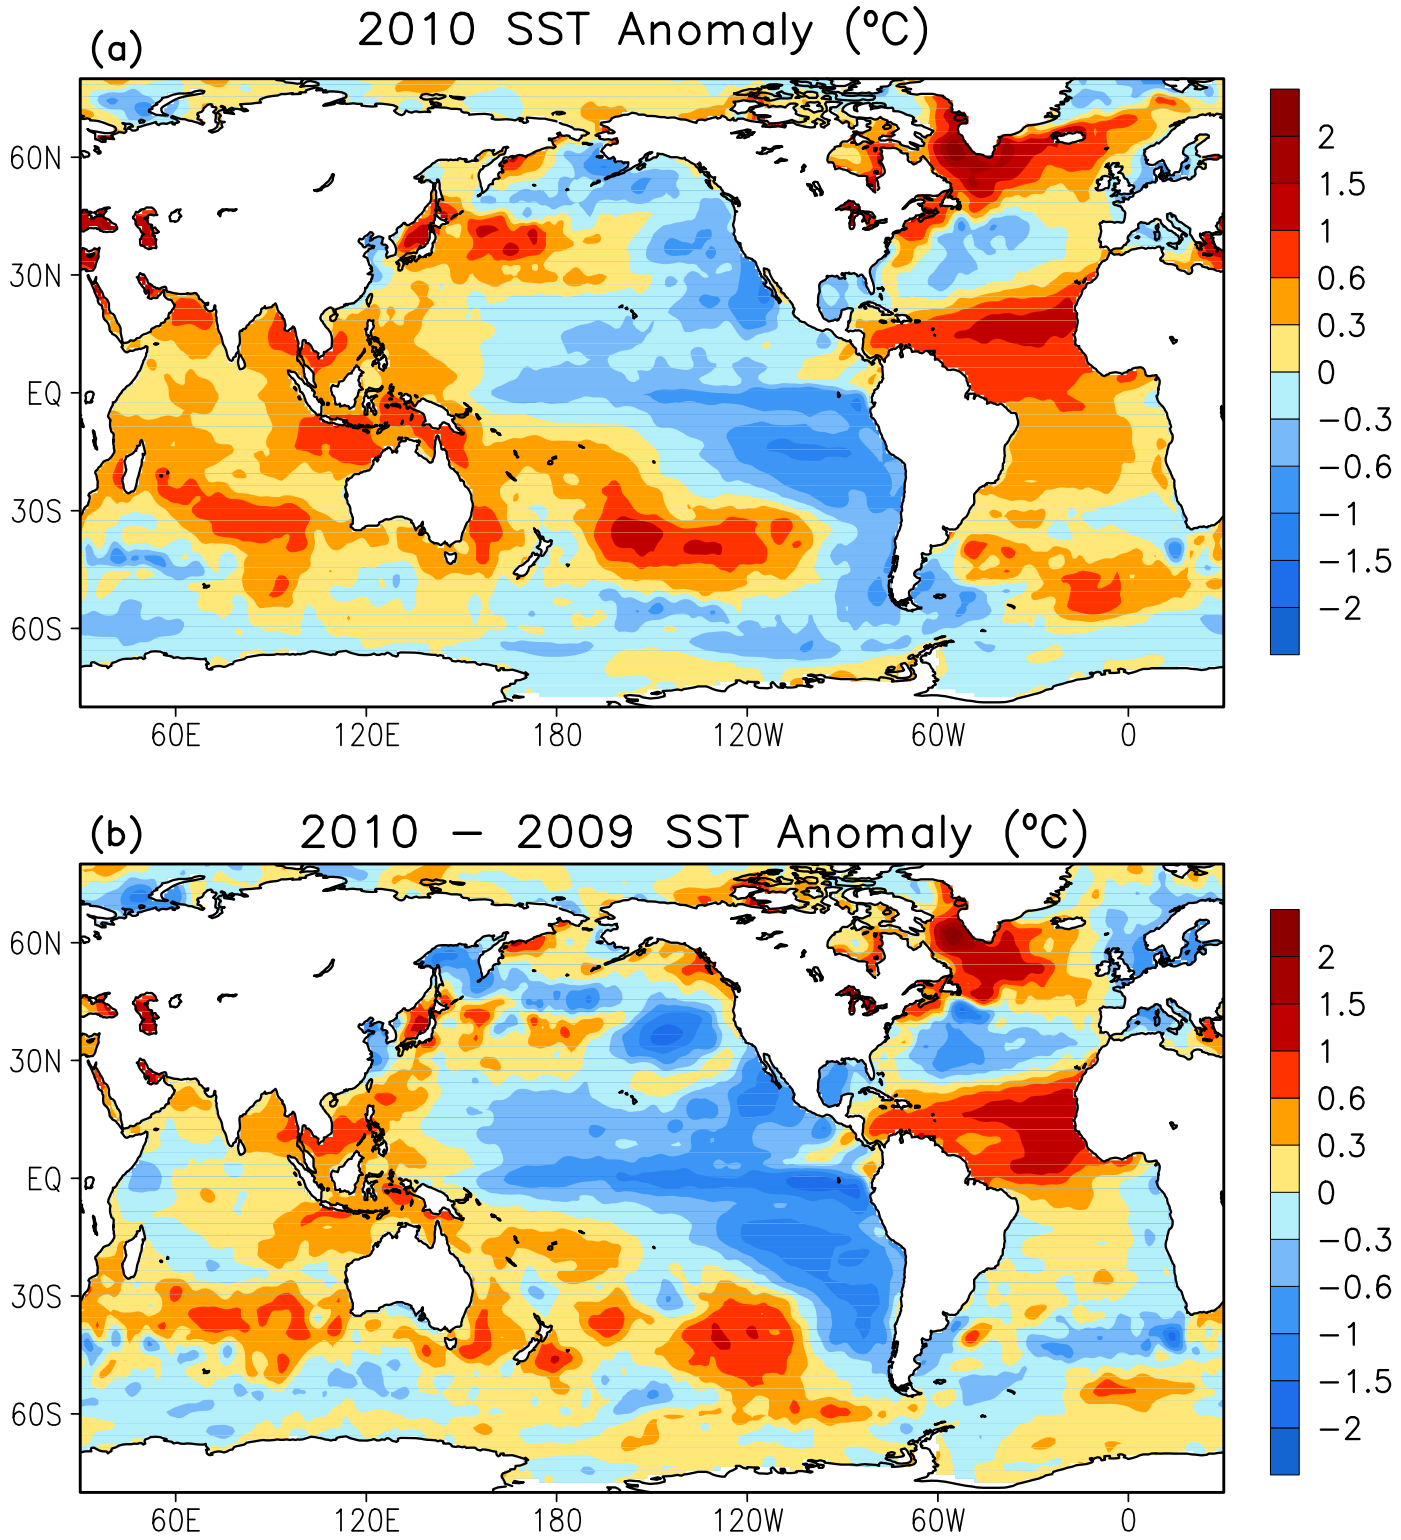
(a)
2010 SST Anomaly (°C)
60N
30N
EQ
30S
60S
60E
120E
180
120W
60W
0
2
1.5
1
0.6
0.3
0
−0.3
−0.6
−1
−1.5
−2
(b)
2010 − 2009 SST Anomaly (°C)
60N
30N
EQ
30S
60S
60E
120E
180
120W
60W
0
2
1.5
1
0.6
0.3
0
−0.3
−0.6
−1
−1.5
−2